


LEYENDA		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOC
AVL	REGISTRO DEL ORIFICIO DE VENTILACIÓN	6D
BAT	BATERÍA	4C
CB1	MAGNETOTÉRMICO	3B
CC1	CONTACTOR DEL COMPRESOR	4A
CFM	MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	7A
COMP	MOTOR DEL COMPRESOR	4A
DCV	VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL	6D
EFM 1, 2 & 3	MOTORES DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR	6A, 7A
F3	FUSIBLE: 20 A	5B
F4	FUSIBLE: 20 A	5B
F5	FUSIBLE: 20 A	5B
HP	TRANSDUCTOR DE ALTA PRESIÓN	6D
HP5	PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN	4B
K1	RELÉ: SELECTOR DE FASES Nº 1	4B
K2	RELÉ: SELECTOR DE FASES Nº 2	4B
LP	TRANSDUCTOR DE BAJA PRESIÓN	6D
LPS	PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN	7D
MP	MICROPROCESADOR	6B, 7B
S1	SOL. RELÉ/ESTADO: CALENTADORES/EVAP	6B
S2	SOL. RELÉ/ESTADO: EFM1	6B
S3	SOL. RELÉ/ESTADO: EFM2	7B
S4	SOL. RELÉ/ESTADO: CFM	7B
TFO	TRANSFRESH OPCIONAL	3C
T1	TRANSFORMADOR	3B
VIV	VÁLVULA DE INYECCIÓN DE VAPOR	7D

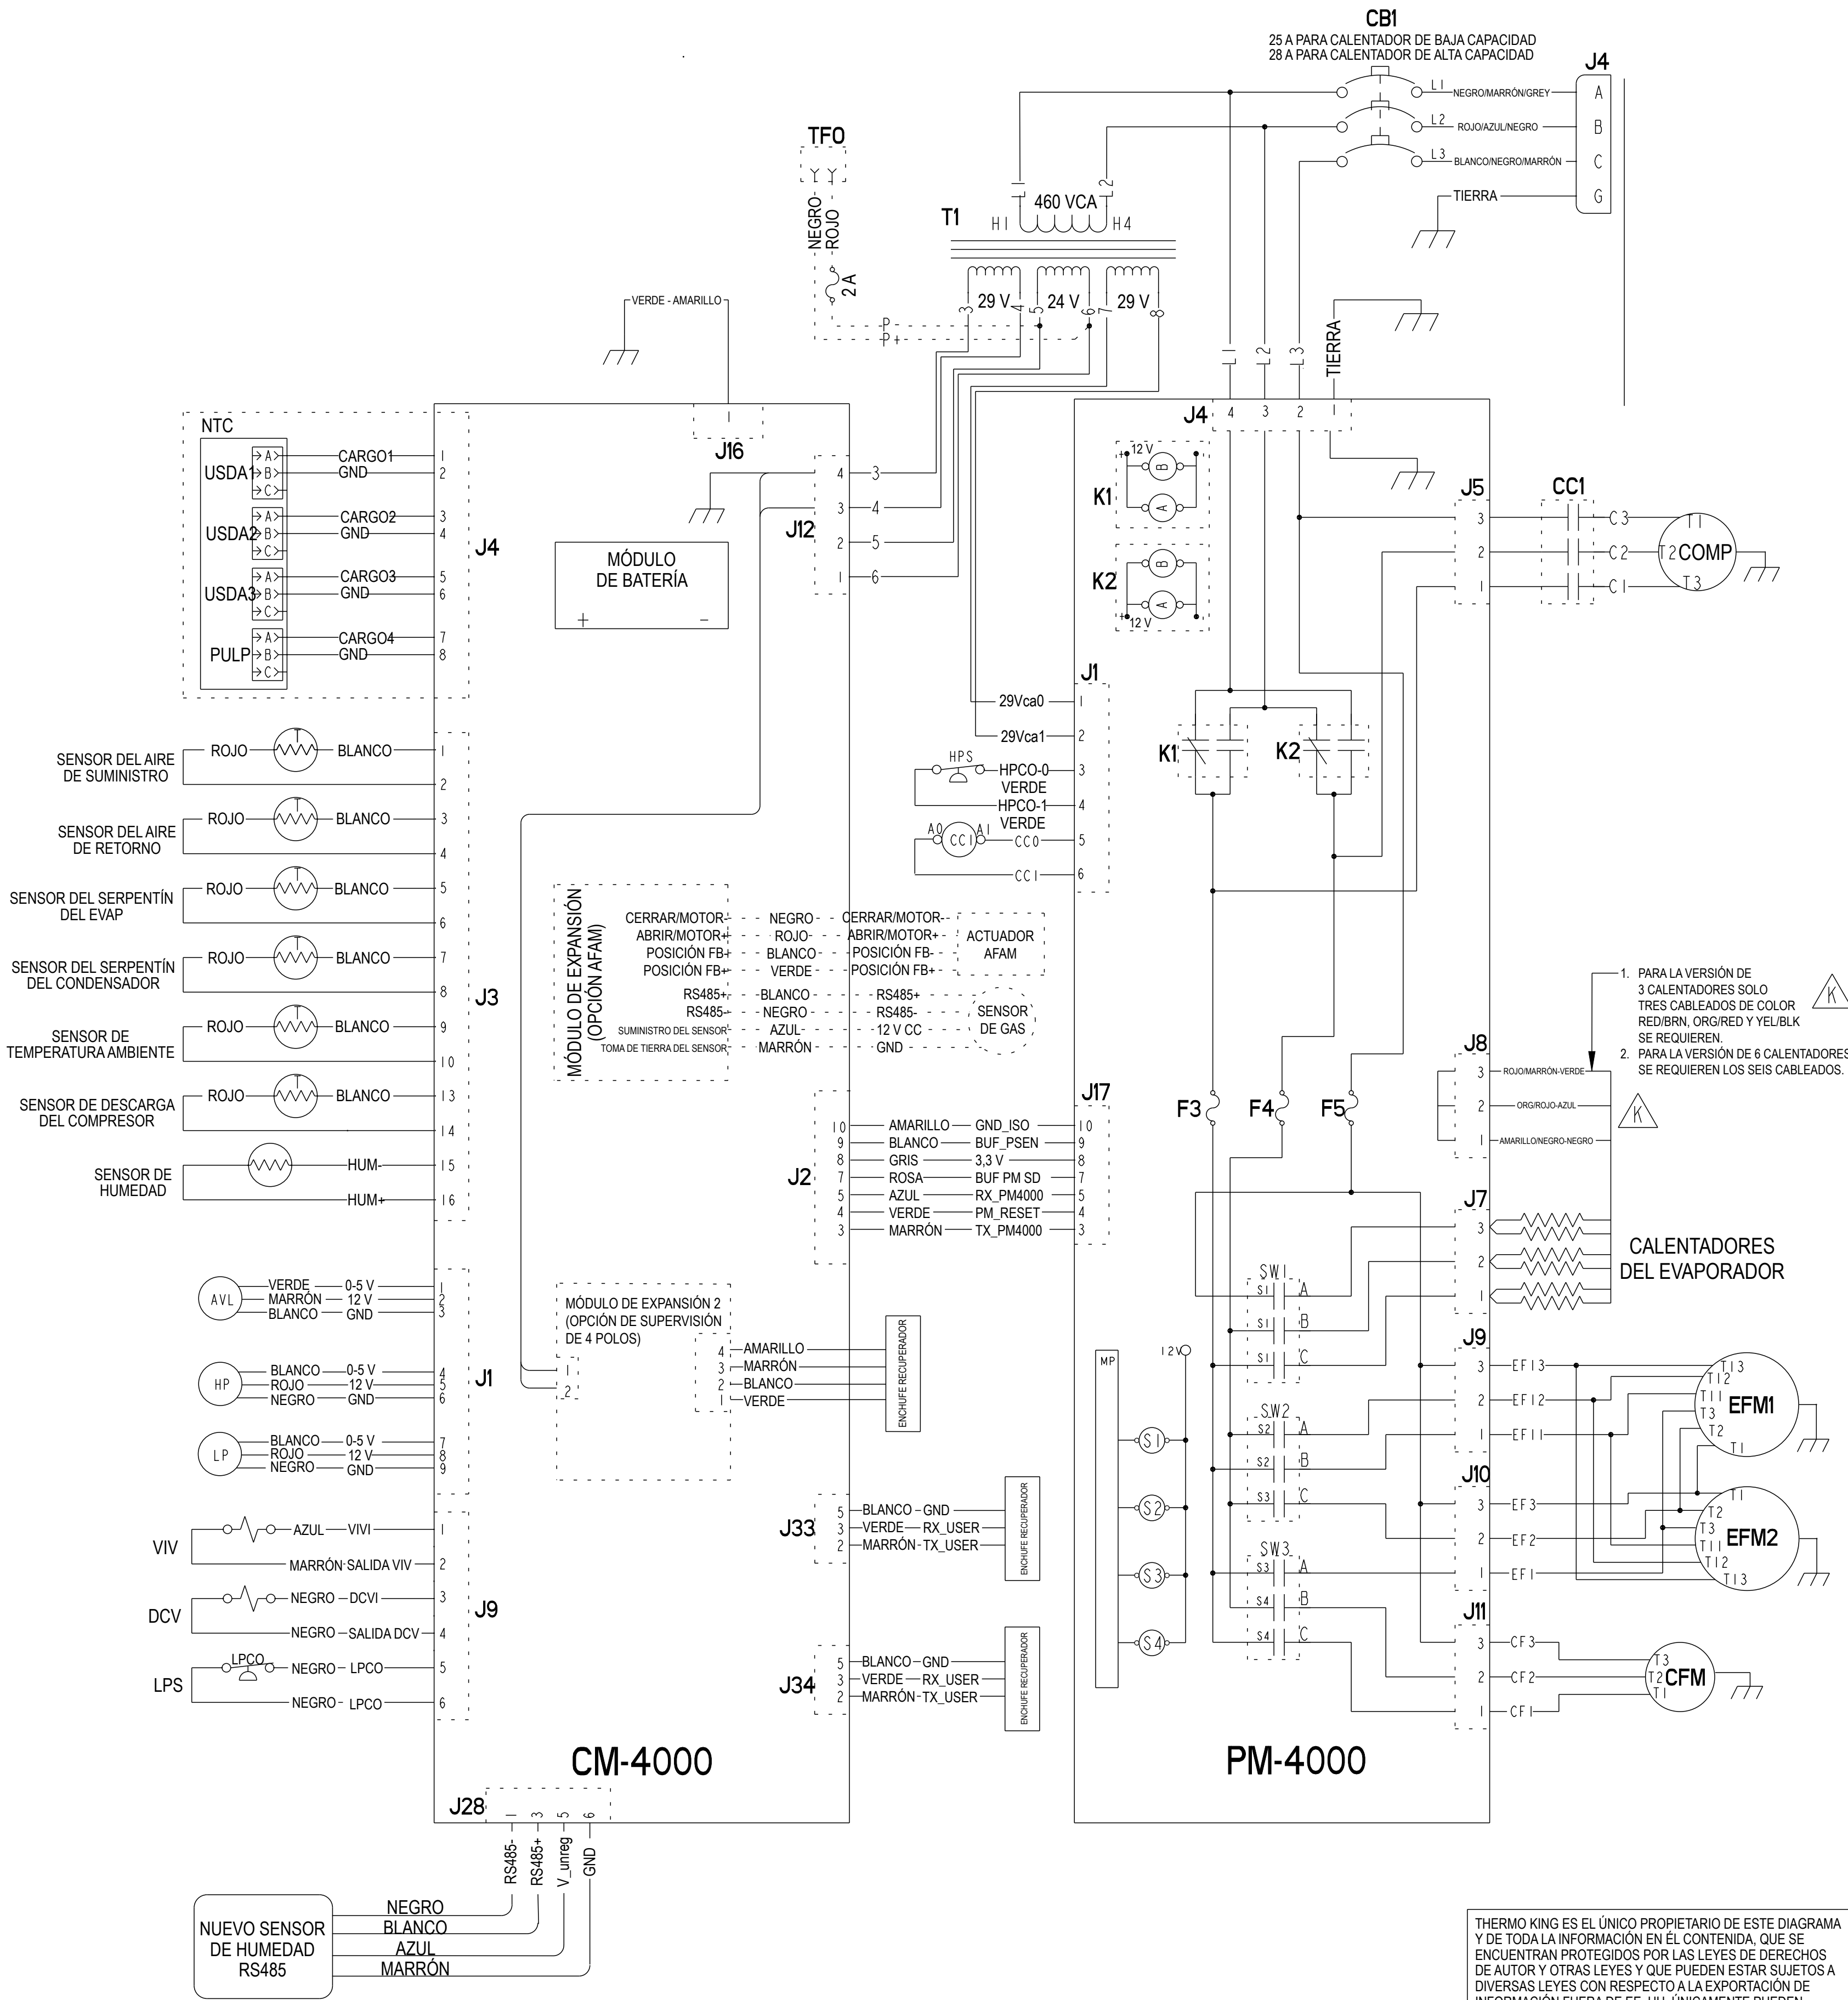

THERMO KING ES EL ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE DIAGRAMA Y DE TODA LA INFORMACIÓN EN EL CONTENIDO, QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LAS LEYES DE DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS LEYES Y QUE PUEDEN ESTAR SUJETOS A DIVERSAS LEYES CON RESPECTO A LA EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN FUERA DE EE. UU. ÚNICAMENTE PUEDEN UTILIZAR ESTE DIAGRAMA SUS DESTINATARIOS Y TAN SOLO CON LA FINALIDAD PARA LA QUE SE LES PROPORCIONA; ASIMISMO, DICHSOS DESTINATARIOS ACUERDAN QUE, SIN EL PERMISO PREVIO POR ESCRITO DE THERMO KING, NO: 1) DIVULGARÁN NI UTILIZARÁN ESTE DIAGRAMA NI LA INFORMACIÓN EN EL CONTENIDO, EXCEPTO EN LOS CASOS ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; NI 2) REALIZARÁN COPIAS, EXTRACTOS, VERSIONES NI ACTUALIZACIONES DE ESTE DIAGRAMA. TODAS LAS COPIAS DEBEN DEVOLVERSE A THERMO KING UNA VEZ COMPLETADO EL TRABAJO PARA EL QUE SE HAN PROPORCIONADO O SI SE ASÍ SE SOLICITA PREVIAMENTE.

DIAGRAMA GENERADO POR CAD, NO LO ACTUALICE MANUALMENTE.	
DIBUJO GG	FECHA 07-oct-08
COMPROBACIÓN R RAJ	07-oct-08
APROBACIÓN OT	07-oct-08
APROBACIÓN DEL INGLÉS -	-

TÍTULO	
ESQUEMA MP 4000	
TAMAÑO AI	Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO
NINGUNO	
REF. DEL DIAGRAMA:	
HOJA 1 DE 1	

VERSIONES			
AVISO DE CAMBIO	VERS.	DESCRIPCIÓN	FECHA
520220	A	LANZAMIENTO	07-oct-08
537225	B	AÑADIDA OPCIÓN DE SUPERVISIÓN DE 4 POLOS	19-nov-09
543622	C	L2 ERA L3, CONECTADO CON CBI L2	17-jun-10
550908	D	ACTUALIZADO CÓDIGO DE COLOR DEL SENSOR DE GAS	18-ene-11
558428	E	ACTUALIZADO CÓDIGO DE COLOR DEL SENSOR DE GAS Y TERMINALES DEL ACTUADOR AFAM	17-mar-11
537793	F	AÑADIDO NUEVO SENSOR DE HUMEDAD RS485	02-nov-11
600025	G	ELIMINADA OPCIÓN DE GRABADOR DE GRÁFICOS. ACTUALIZADA FORMA DE SENSOR DE GAS. AÑADIDA OPCIÓN DE CALENTADOR DE ALTA CAPACIDAD	07-feb-12
764115	H	CAMBIO EN LOS COLORES DE CLAVIJA# 1 Y 3 DEL CONECTOR J1	07-feb-12
1319389	J	ACTUALIZADA CONEXIÓN DE TERMINAL PARA MOTOR DE VENTILADOR DEL CONDENSADOR	07-dic-18
1329139	K	ACTUALIZADA CODIFICACIÓN COLOR DE CABLE VERSIÓN DE 3 CALENTADORES	18-dic-18

A