


LEGENDA		
BASE	DESCRIZIONE	LOC
AVL	REG SFIATO ARIA	6D
BAT	BATTERIA	4C
CB1	DISGIUNTORE DEL CIRCUITO - PRINCIPALE	3B
CC1	CONTATTORE DEL COMPRESSORE	4A
CFM	MOTORE DEL VENTILATORE DEL CONDENSATORE	7A
COMP	MOTORE DEL COMPRESSORE	4A
DCV	VALVOLA DI CONTROLLO DIGITALE	6D
EFM 1,2 & 3	MOTORI DEL VENTILATORE DELL'EVAPORATORE	6A, 7A
F3	FUSIBILE - 20 A	5B
F4	FUSIBILE - 20 A	5B
F5	FUSIBILE - 20 A	5B
HP	TRASDUTTORE ALTA PRESSIONE	6D
HPS	PRESSOSTATO BLOCCO DI BASSA PRESSIONE	4B
K1	RELÉ - SELEZIONE FASE N. 1	4B
K2	RELÉ - SELEZIONE FASE N. 2	4B
LP	TRASDUTTORE BASSA PRESSIONE	6D
LPS	PRESSOSTATO BLOCCO DI BASSA PRESSIONE	7D
MP	MICROPROCESSORE	6B, 7B
S1	RELÉ A STATO SOL. - RISCALDATORI EVAP	6B
S2	RELÉ A STATO SOL. - EFM1	6B
S3	RELÉ A STATO SOL. - EFM2	7B
S4	RELÉ A STATO SOL. - CFM	7B
TFO	OPZIONE TRANSFRESH	3C
T1	TRASFORMATORE	3B
V1V	VALVOLA DI INIEZIONE DEL VAPORE	7D

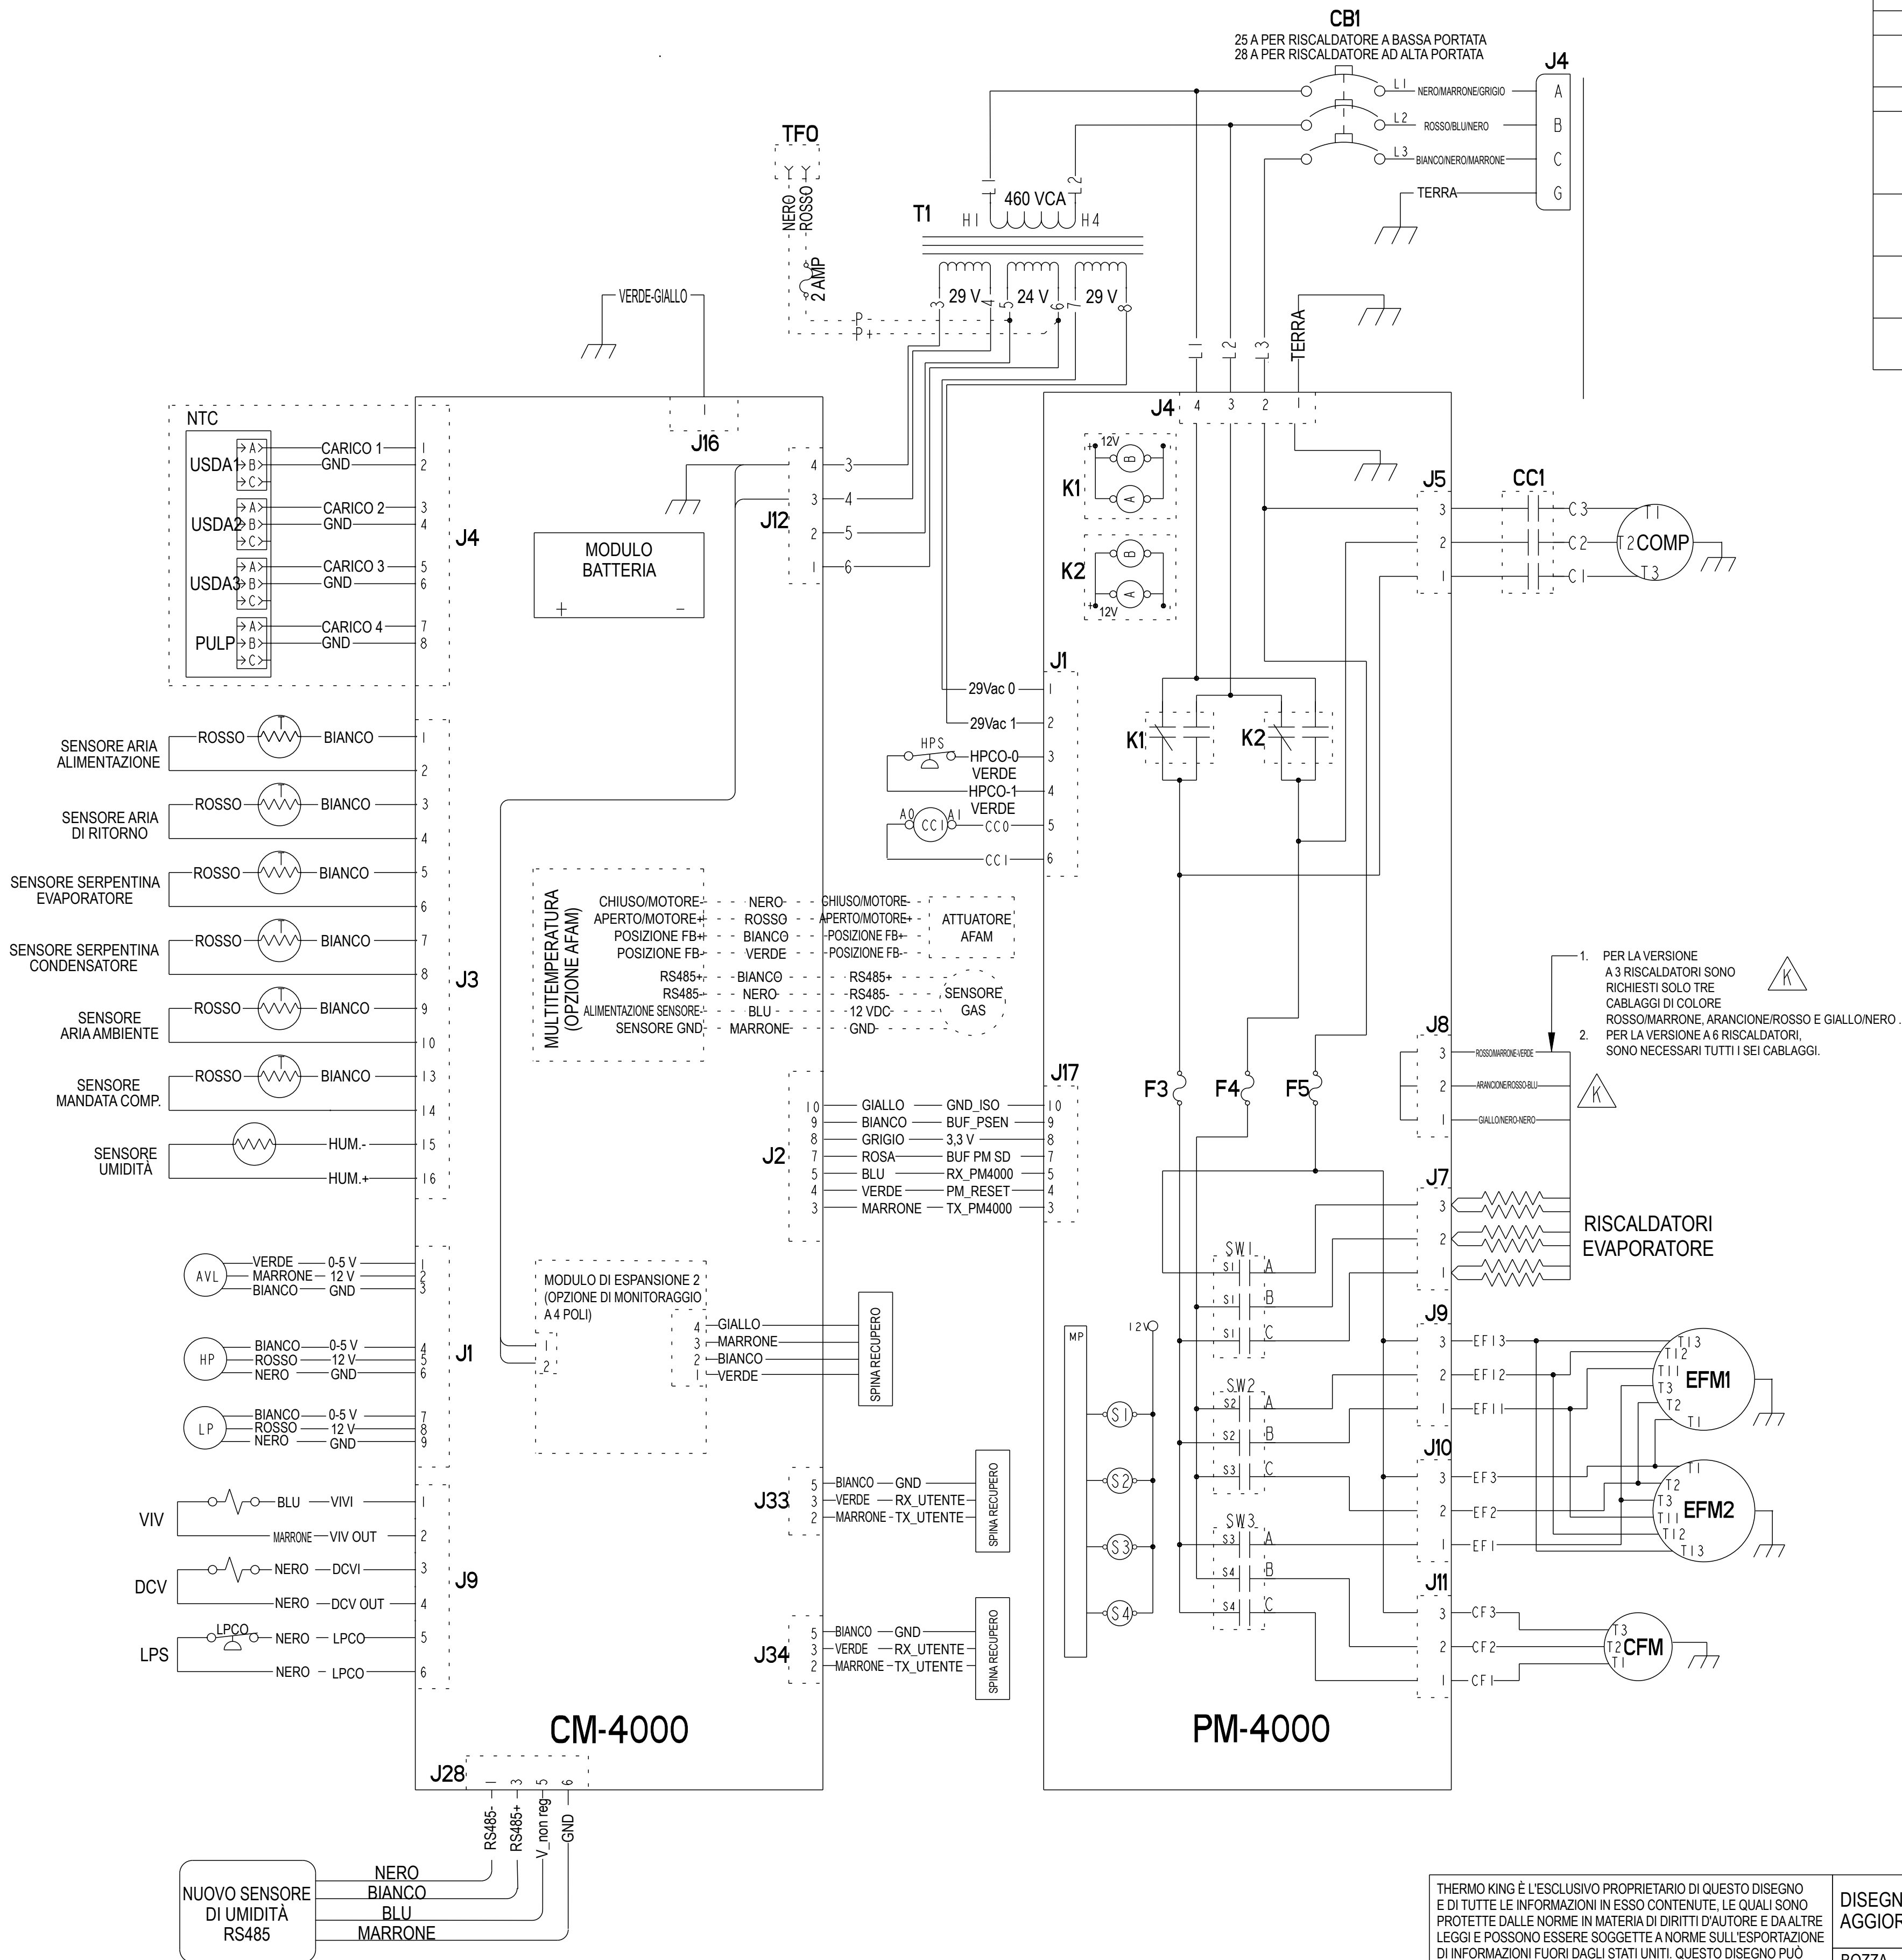

REVISIONI				
AVVISO DI MODIFICA	REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVAZIONE
520220	A	VERSIONE	07-ott-08	OT
537225	B	AGGIUNTA OPZIONE DI MONITORAGGIO A 4 POLI	19-nov-09	OT
543622	C	L2 ERA L3, COLLEGATO CON CBI L2	16-giu-10	OT
550908	D	CODICE COLORE SENSORE GAS AGGIORNATO	18-gen-11	OT
558428	E	CODICE COLORE SENSORE GAS E TERMINALI ATTUATORE AFAM AGGIORNATI.	17-mar-11	OT
537793	F	AGGIUNTO NUOVO SENSORE DI UMIDITÀ RS485	02-nov-11	OT
600025	G	OPZIONE REGISTRATORE GRAFICO RIMOSSA. FORMA DEL SENSORE DI GAS AGGIORNATA. OPZIONE RISCALDATORE AD ALTA CAPACITÀ AGGIUNTA	07-feb-12	OT
764115	H	CAMBIATI I COLORI DEI PIN n. 1 E 3 DEL CONNETTORE J1	07-feb-12	OT
1319389	J	COLLEGAMENTO TERMINALE AGGIORNATO PER MOTORE VENT. CONDENSATORE	07-dic-18	LS
1329139	K	CODIFICA COLORE DEL CAVO AGGIORNATA VERSIONE A3 RISCALDATORI	18-dic-18	M FERRER

THERMO KING È L'ESCLUSIVO PROPRIETARIO DI QUESTO DISEGNO E DI TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE. LE QUALI SONO PROTETTE DALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE E DA ALTRE LEGGI E POSSONO ESSERE SOGGETTE A NORME SULL'ESPORTAZIONE DI INFORMAZIONI FUORI DAGLI STATI UNITI. QUESTO DISEGNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO DAL SUO DESTINATARIO ED ESCLUSIVAMENTE ALLO SCOPO PER CUI È STATO FORNITO; IL DESTINATARIO CONVIENE CHE SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI INGERSOLL-RAND NON PROCEDERÀ A: 1) DIVULGARE O UTILIZZARE QUESTO DISEGNO O LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SE NON IN CONFORMITÀ CON QUANTO SPECIFICATO SOPRA; O 2) ESEGUIRE COPIE O REALIZZARE ESTRATTI, REVISIONI O AGGIORNAMENTI DEL DISEGNO. TUTTE LE COPIE DEVONO ESSERE RESTITuite A THERMO KING UNA VOLTA COMPLETATO IL LAVORO PER IL QUALE SONO STATE FORNITE OPPURE DIETRO UN'EVENTUALE RICHIESTA PREVIA.

DISEGNO CAD, NON AGGIORNARE MANUALMENTE	
BOZZA	GG
VERIFICA	R RAJ
APPROVAZIONE	OT
APPROVAZ ING	-

THERMO KING	
TITOLO	
SCHEMA MAGNUM MP 4000	
MISURA	N° CODICE IDENT
AI	1E54052
DIMENSIONE: NESSUNA	RIF. DISEGNO:
FOGLIO	1 DI 1