


ОБОЗНАЧЕНИЯ		
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗ.
AVL	РЕГИСТРАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	6D
BAT	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	4C
CB1	РАЗЬЕМЫЙ РАЗЪЕМ — ГЛАВНЫЙ	3B
CC1	КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА	4A
CFM	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА	7A
COMP	ДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА	4A
DCV	ЦИФРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	6D
EFM 1, 2	ДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИСПАРИТЕЛЯ	6A, 7A
F3	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — 20 А	5B
F4	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — 20 А	5B
F5	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — 20 А	5B
HP	ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	6D
HP5	РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ	4B
K1	РЕЛЕ — ВЫБОР ФАЗЫ № 1	4B
K2	РЕЛЕ — ВЫБОР ФАЗЫ № 2	4B
LP	ДАТЧИК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	6D
LPS	РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ	7D
MP	МИКРОПРОЦЕССОР	6B, 7B
S1	ЭЛ-М. КЛ. РЕЛЕ СОСТОЯНИЯ — ОБОГРЕВАТЕЛИ ИСП.	6B
S2	ЭЛ-М. КЛ. РЕЛЕ СОСТОЯНИЯ — EFM1	6B
S3	ЭЛ-М. КЛ. РЕЛЕ СОСТОЯНИЯ — EFM2	7B
S4	ЭЛ-М. КЛ. РЕЛЕ СОСТОЯНИЯ — CFM	7B
TFO	ОПЦИЯ TRANSFRESH	3C
T1	ТРАНСФОРМАТОР	3B
V1V	КЛАПАН ВПРЫСКА ПАРА	7D

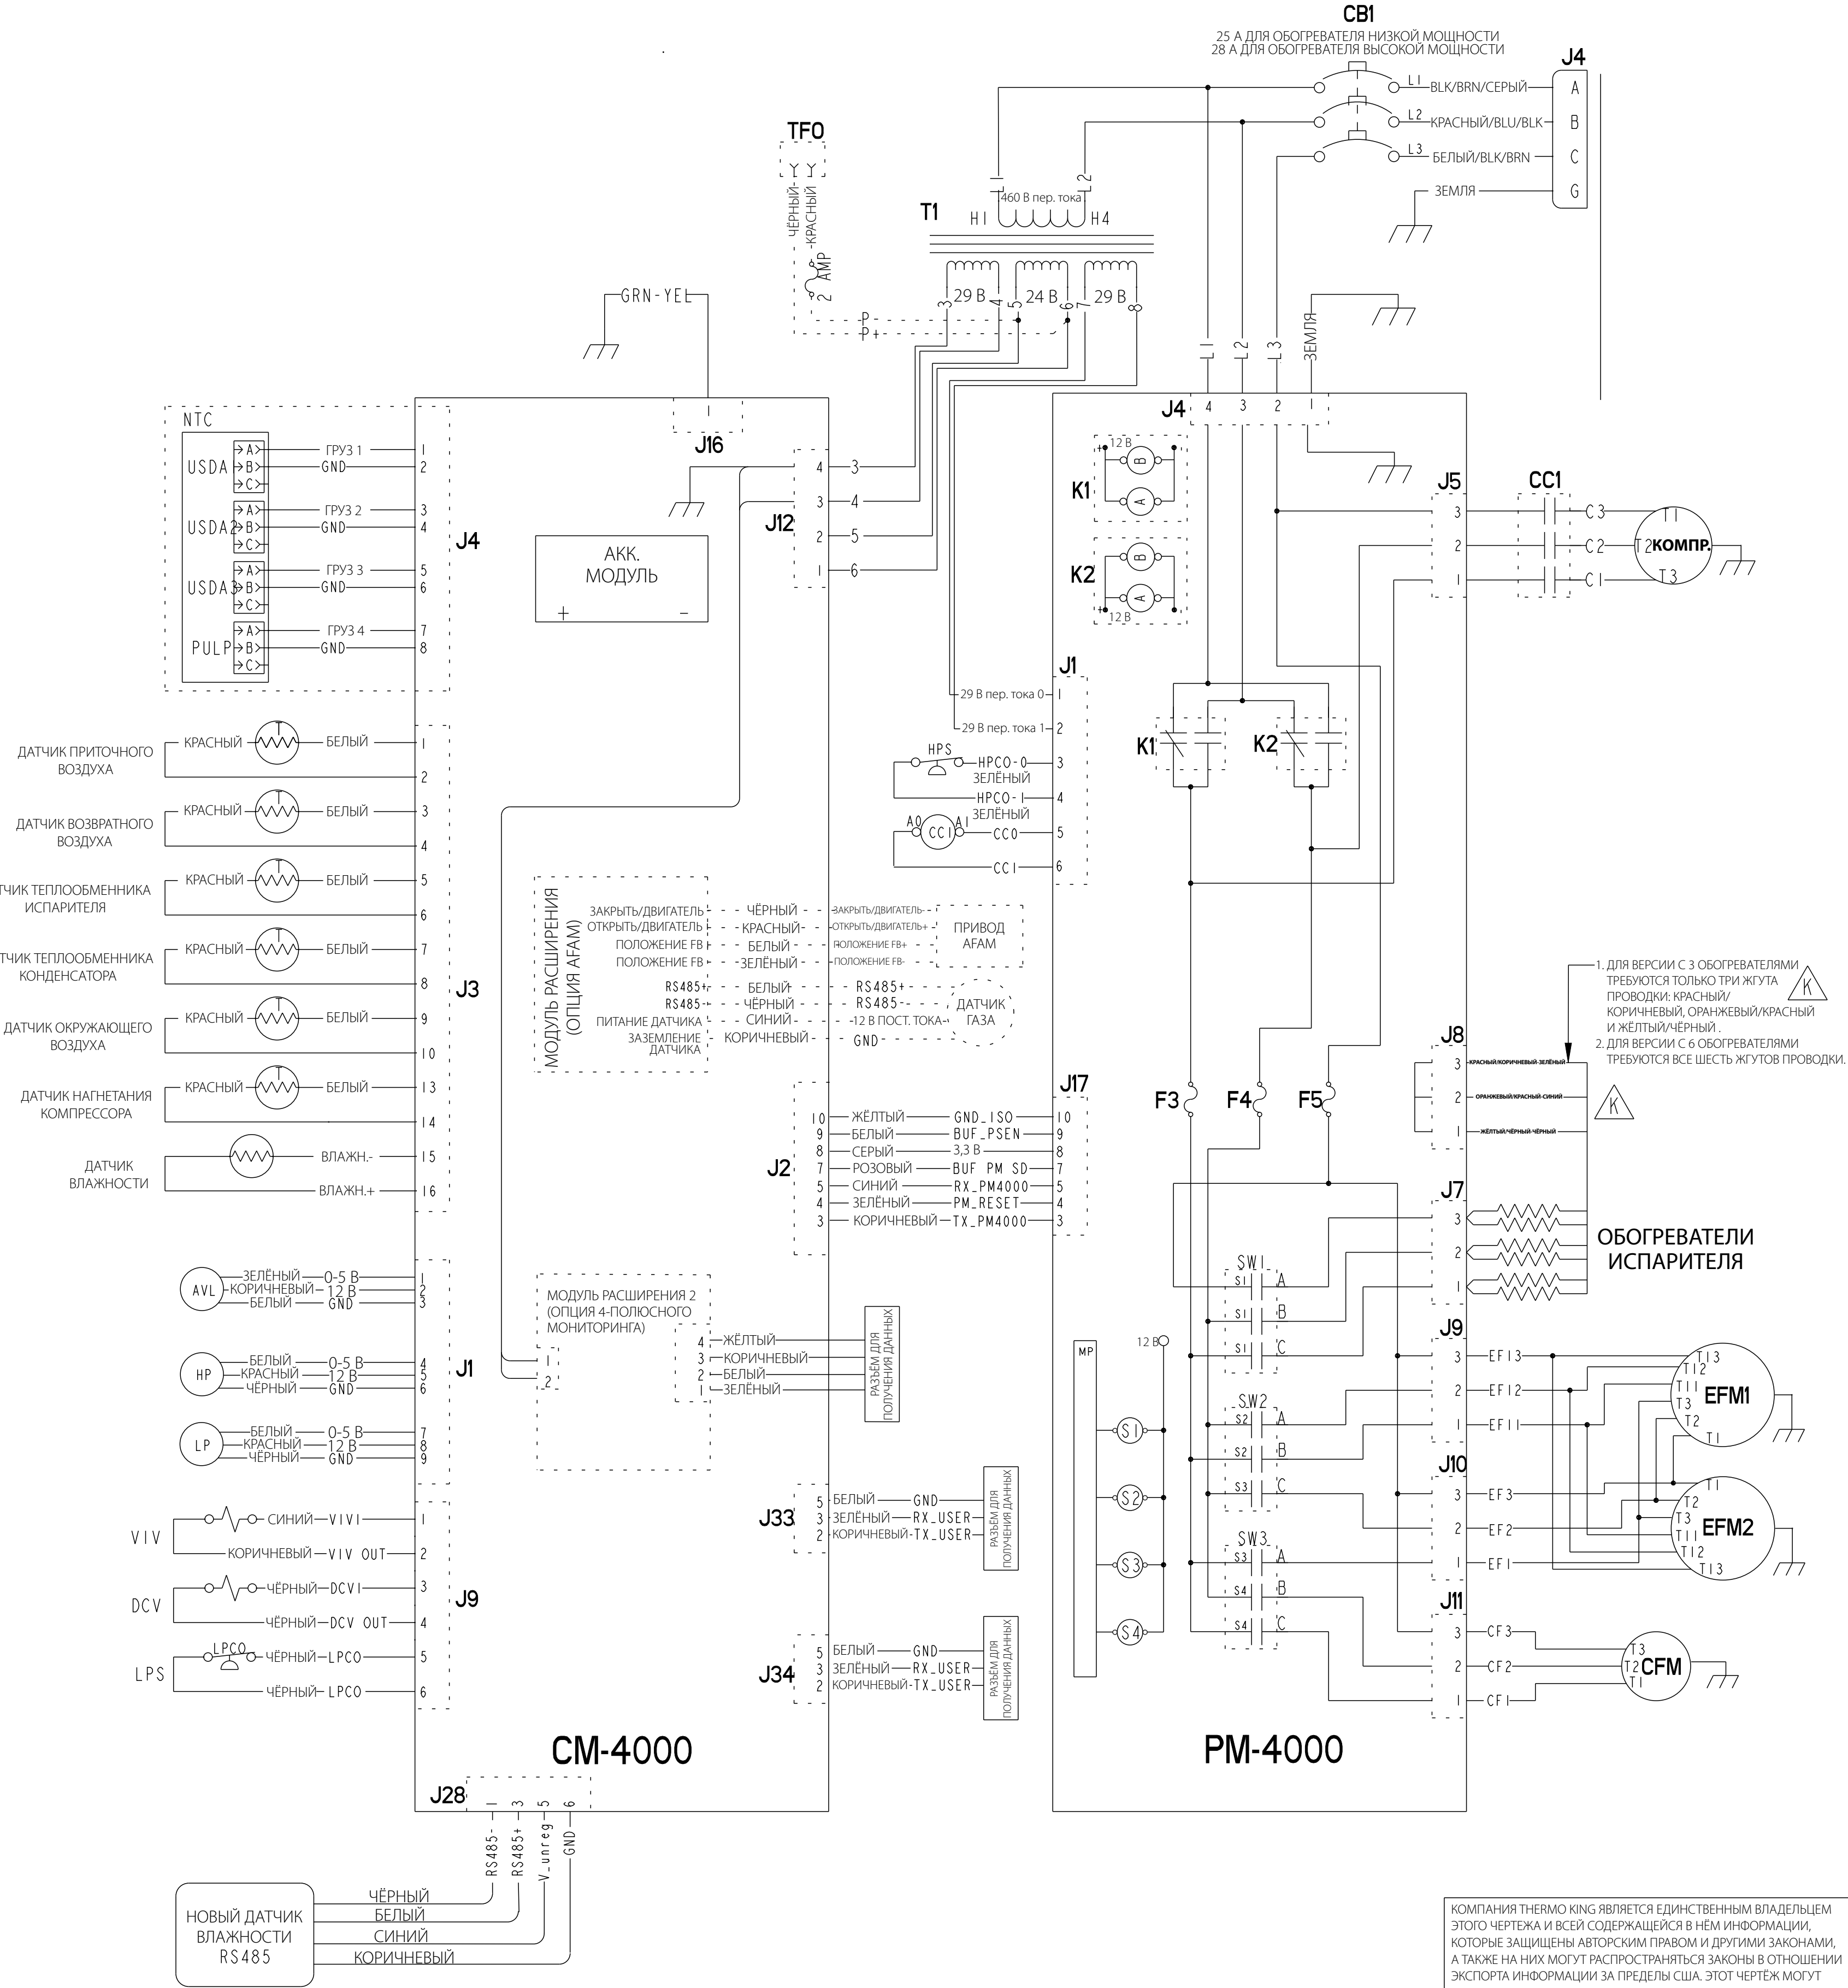

КОМПАНИЯ THERMO KING ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭТОГО ЧЕРТЕЖА И ВСЕЙ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ, А ТАКЖЕ НА НИХ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗАКОНЫ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПОРТА ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ СШ. ЭТОТ ЧЕРТЕЖ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЕГО ПОЛУЧАТЕЛИ И В ТЕХ ЦЕЛЯХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН ПРЕДОСТАВЛЕН, А ТАКЖЕ ТОЛЬКО ТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, КОТОРЫЕ СОГЛАСАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ THERMO KING НЕ БУДУТ: 1) РАЗГЛАШАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ЧЕРТЕЖ ИЛИ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГОВОРЕННОГО ВЫШЕ; ИЛИ 2) ДЕЛАТЬ ЛЮБЫЕ КОПИИ ЧЕРТЕЖА ИЛИ ВЫДЕРЖКИ ИЗ НЕГО, РЕДАКЦИИ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА, ВСЕ КОПИИ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ В КОМПАНИЮ THERMO KING ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ, ИЛИ ПО ЛЮБОМУ ДОСРОЧНОМУ ЗАПРОСУ.

ЧЕРТЁЖ СОЗДАН В САПР, НЕ ВНОСИТЬ ОБНОВЛЕНИЙ ВРУЧНУЮ	
ПОДГОТОВЛЕНО GG	ДАТА 07-окт-08
ПРОВЕРЕНО R RAJ	07-окт-08
УТВЕРЖДЕНО OT	07-окт-08
УТВ. АНГЛ. ВЕРСИЯ -	-

THERMO KING	
ЗАГОЛОВОК	
СХЕМА УСТАНОВКИ MAGNUM MP 4000	
РАЗМЕР: A1	КОДОВЫЙ ИДЕНТ. №: IE54052
РАЗМЕР: НЕТ	ССЫЛ. ЧЕРТ.: ЛИСТ 1 ИЗ 1

РЕДАКЦИИ				
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ	РЕД.	НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА	УТВЕРЖДЕНО
520220	A	УТВЕРЖДЕНО	07-окт-08	OT
537225	B	ДОБАВЛЕНА ОПЦИЯ 4-ПОЛЮСНОГО МОНИТОРИНГА	19-нояб-09	OT
543622	C	ВМЕСТО L2 БЫЛО L3, СОЕДИНЁННОЕ С CB1 L2	17-июн-10	OT
550908	D	ОБНОВЛЕН ЦВЕТОВОЙ КОД ДАТЧИКА ГАЗА	18-январ-11	OT
558428	E	ОБНОВЛЕН ЦВЕТОВОЙ КОД КЛЕММ ДАТЧИКА ГАЗА И ПРИВОДА AFAM.	17-мар-11	OT
537793	F	ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ RS485	02-нояб-11	OT
600025	G	ИСКЛЮЧЕНА ОПЦИЯ ЗАПИСИ ДИАГРАММ. ОБНОВЛЕНА ФОРМА ДАТЧИКА ГАЗА. ДОБАВЛЕНА ОПЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	07-фев-12	OT
764115	H	ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ ЦВЕТА КОНТАКТОВ № 1 И 3 РАЗЪЁМА J1	07-фев-12	OT
1319389	J	ОБНОВЛЕНО РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА	07-дек-18	LS
1329139	K	ОБНОВЛЕНА ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА КАБЕЛЯ ВЕРСИЯ С 3 ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ	18-дек-18	M FERRER