


1329139	M	更新电缆颜色编码 3-加热器版本	18年12月18日	M FERRER	600025	H	删除图表记录选项。 气体传感器形状更新。 增加大容量加热器选项。	12年2月7日	OT	550908	E	更新气体传感器的颜色代码，更新 J17 处的信号	11年1月18日	OT
					764115	J	在第 2 页上增加电线颜色代码文本 EOR AVL	13年9月17日	OT	558428	F	气体传感器和 AFAM 执行器端子的颜色代码已更新。	11年3月17日	OT
					1031588	K	更新冷凝器风扇电机的端子连接	16年3月1日	CV	537793	G	增加新的湿度传感器 RS485	2011年11月2日	OT
					1319389	L	更新冷凝器风扇电机的端子连接	18年12月7日	LS					

修订历史				
变更通知	修订版本	描述	日期	批准
520220	A	发布	08年8月20日	OT
537225	B	增加 4 极监控选项	09年11月19日	OT
543622	C	变压器的电线为 L3，从 J4 引脚 2 移到 J4 引脚 3。	10年6月17日	OT
546349	D	在 4 极选项中更新 2 引脚、4 引脚连接器编号和电线颜色	10年9月16日	OT

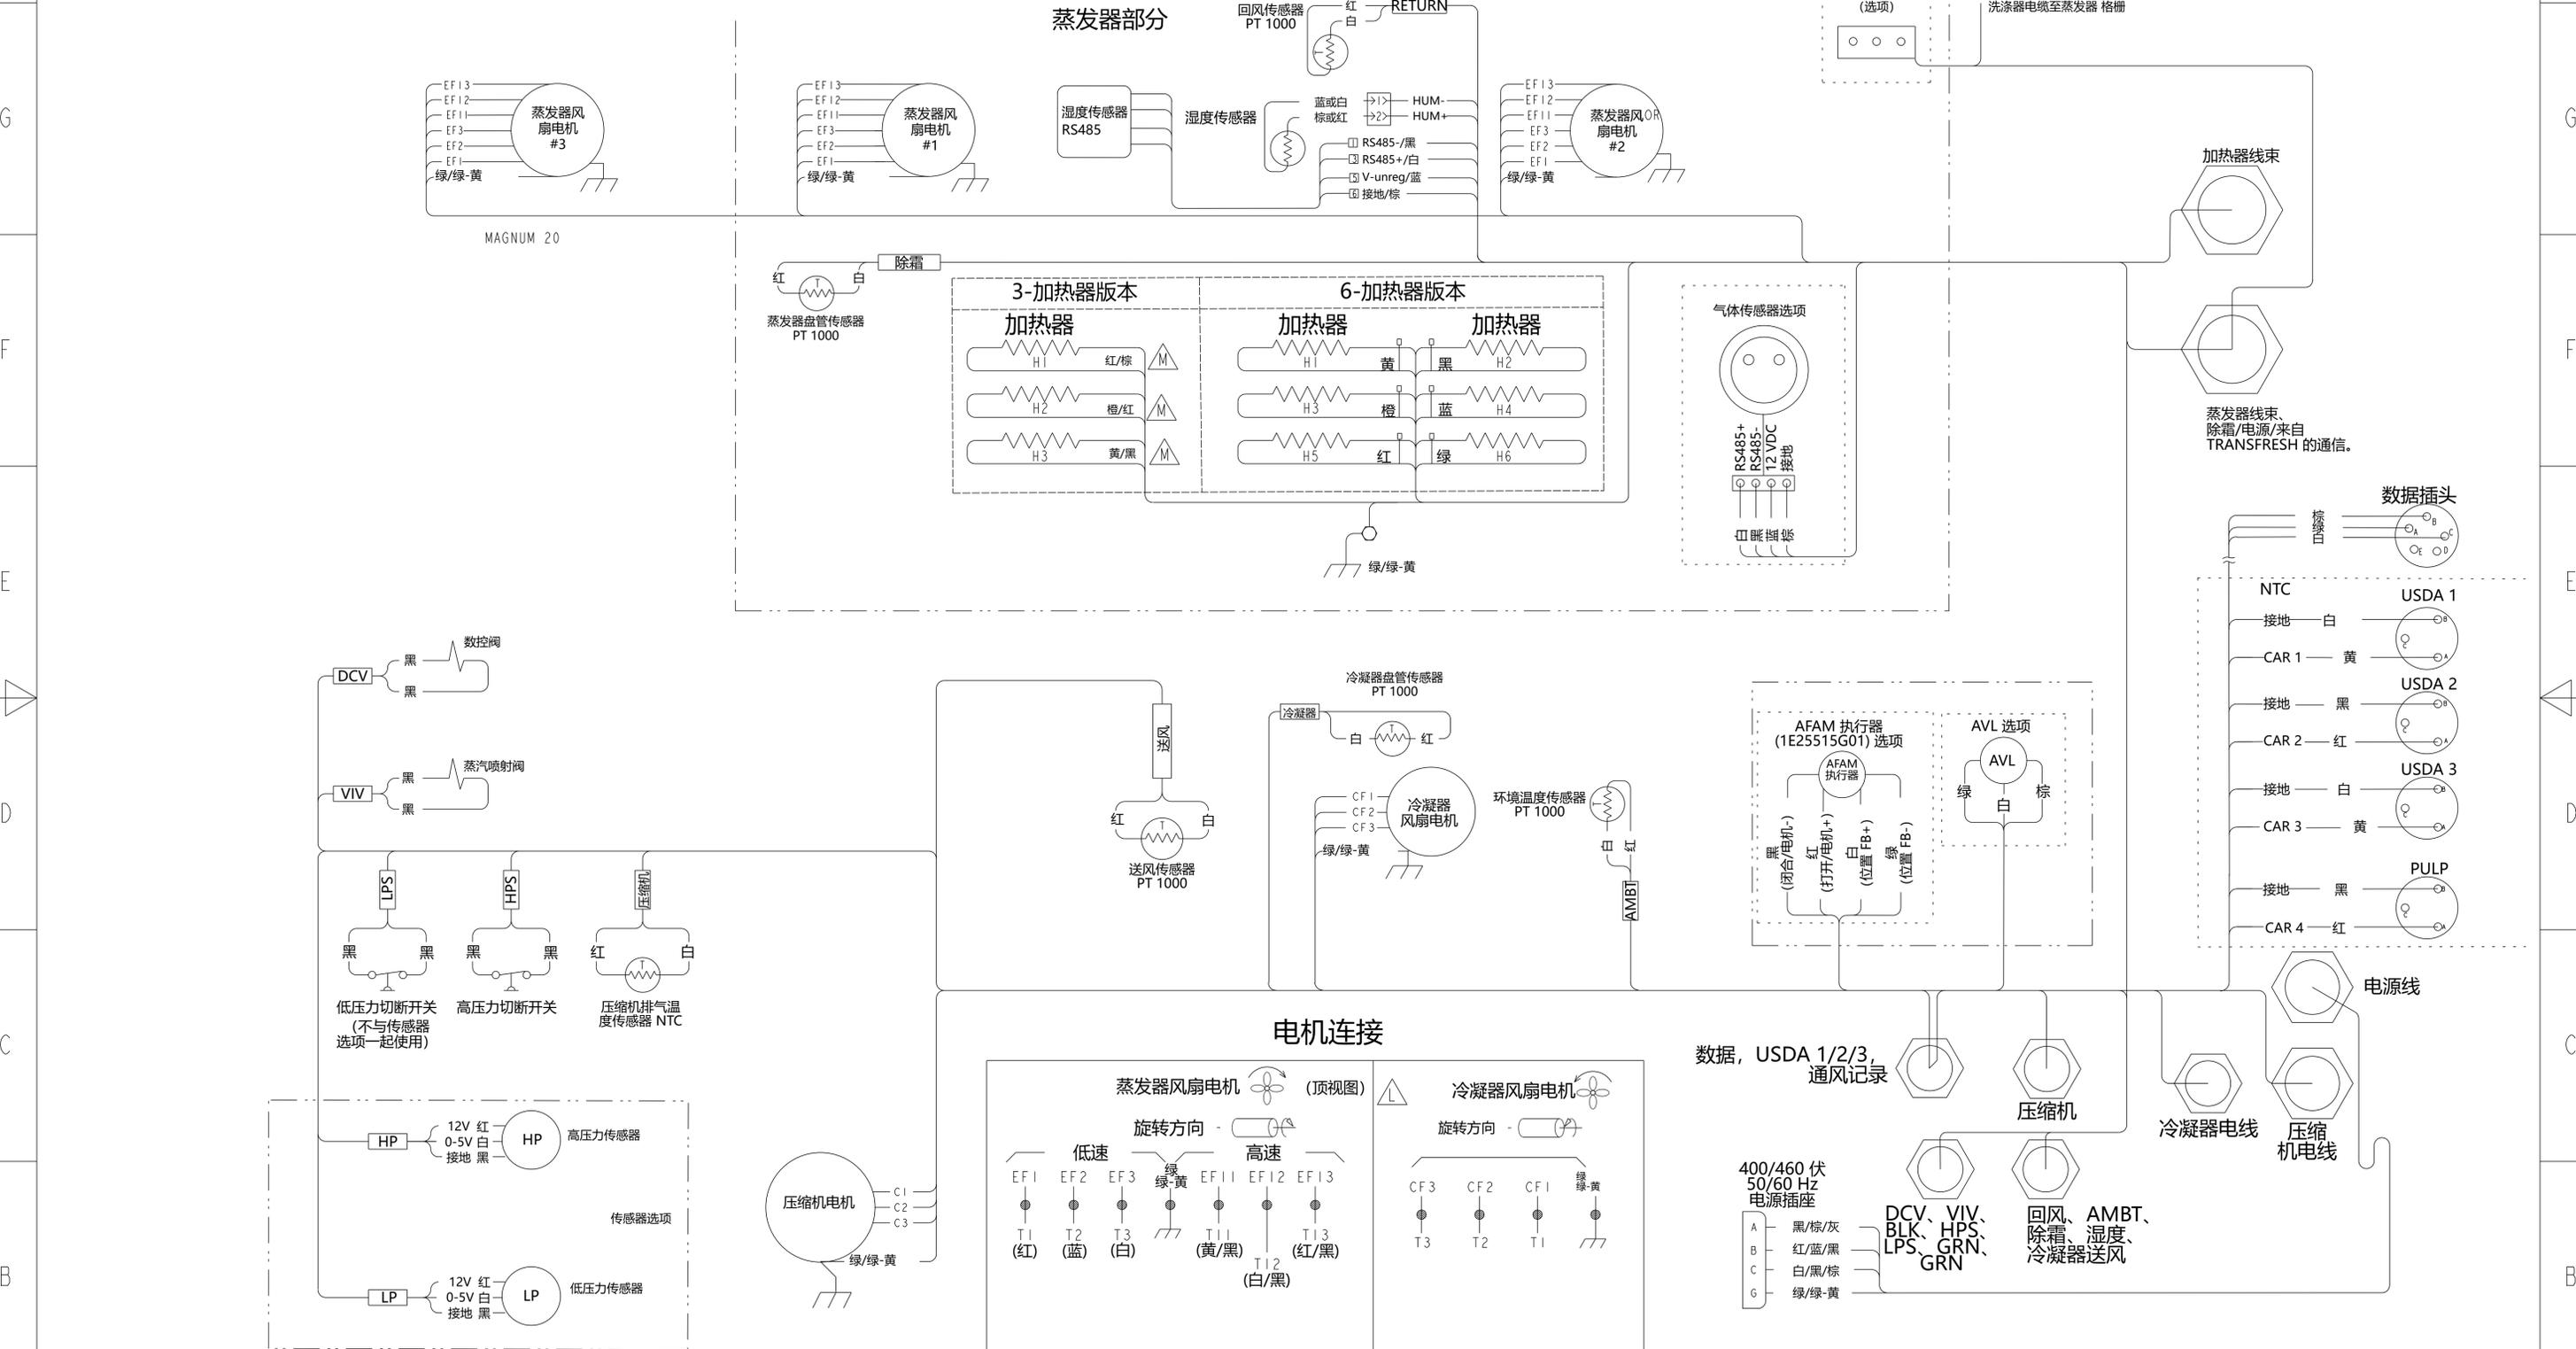

THERMO KING 是 本图 纸 及 其 中 所 有 信 息 的 唯 一 所 有 者，受 版 权 和 其 他 法 律 保 护，并 可 能 受 有 关 美 国 境 外 出 口 信 息 的 法 律 的 约 束。本 图 纸 仅 供 其 接 收 方 使 用，只 能 用 于 指 定 用 途，且 接 受 者 同 意，未 经 THERMO KING 事 先 书 面 许 可，1) 不 披 露 本 图 纸 或 其 中 的 信 息，也 不 用 于 上 述 规 定 之 外 的 用 途；2) 不 制 作 本 图 纸 的 任 何 副 本，也 不 对 其 进 行 摘 录、修 订 或 更 新。所 有 副 本 必 须 在 完 成 指 定 工 作 后 或 根 据 任 何 更 早 的 要 求 返 还 THERMO KING。

CAD 生 成 的 图 纸，请 勿 手 动 更 新

制 图	GOPI	日 期	08年10月22日	标 题	接 线 图	
检 查	R RAJ	08年10月22日		尺 寸	代 码 识 别 号	图 纸 编 号
批 准	R RAJ	08年10月22日		尺 寸: 无		1E54051
工 程 批 准						第 1 页，共 2 页